

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

приказом ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
от 27» Декабря 2013 г. №_1022_____

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»
ФИЛИАЛ В _г. ОКТЯБРЬСКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Трансформаторной подстанции


МТП-527

(наименование, оперативное обозначение)

Ул. Космонавтов ГТРП

(местонахождение)

I. Однолинейная схема ТП - 527

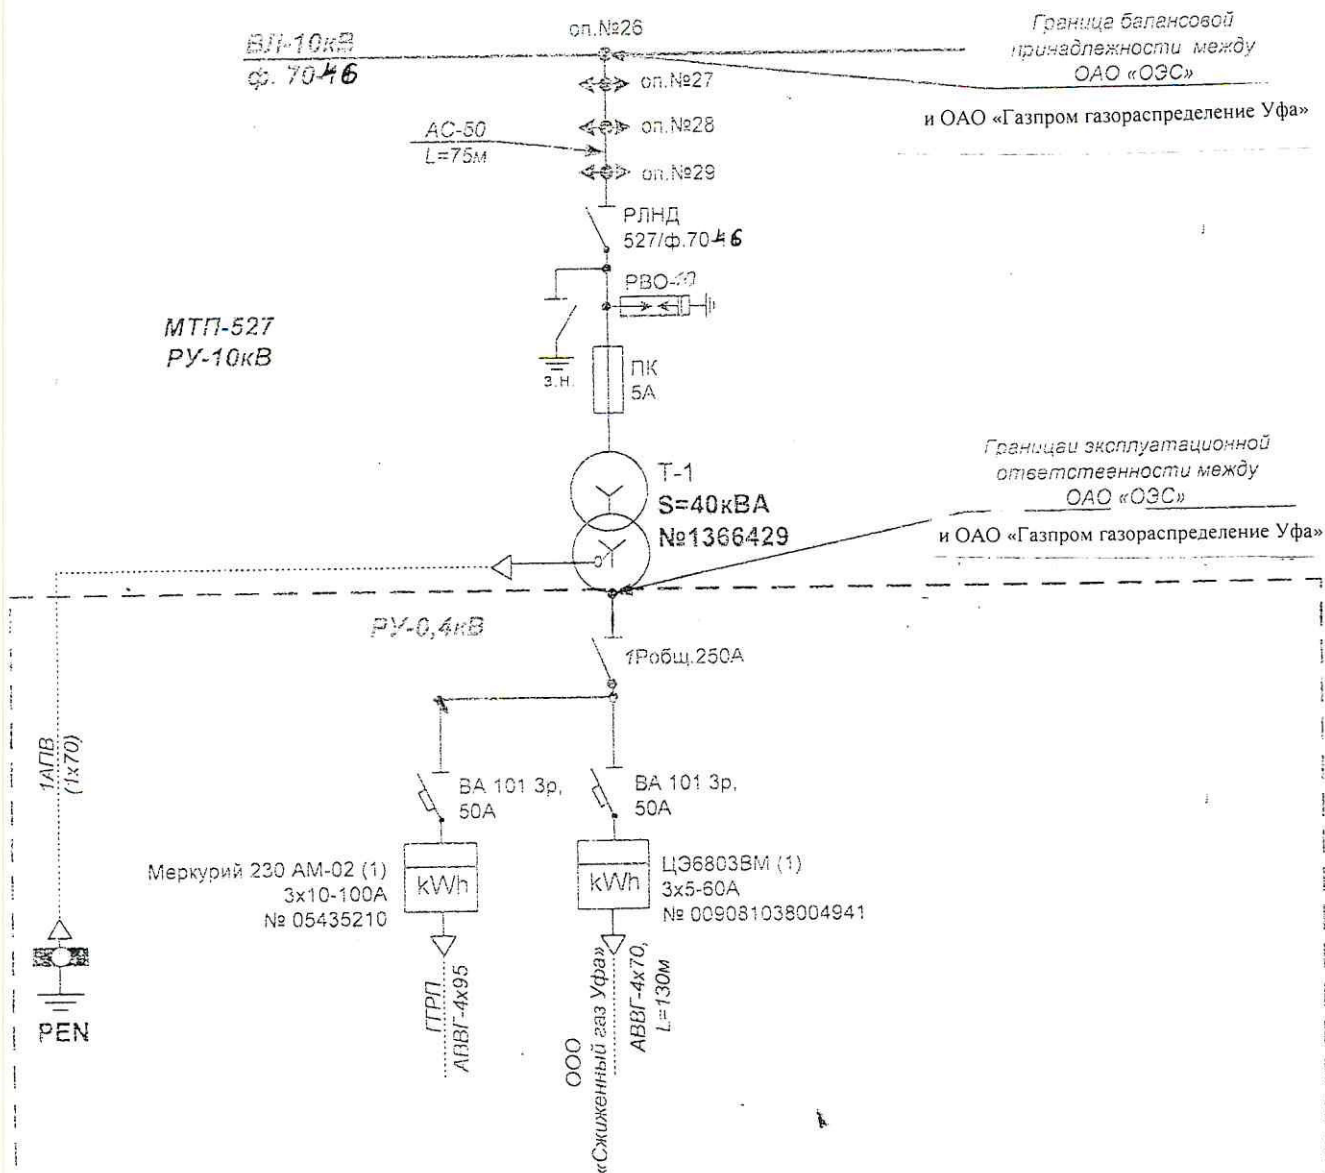

Составил ст. мастер ЧЭХЗ Шарапов В.З. 20.02.2014
 (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Проверил 2-й энергетик филиала Гайнцев В.И. 20.02.2014
 (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

II. Паспорт ТП

Трансформаторной подстанции № -527

(краткая характеристика ТП)

Тип Мачтовая ТП

Местонахождение ГТРП г.Октябрьский

Наименование питающей ЛЭП Ф-7046 (ВЛ-10кВ)

(краткая характеристика)

Год установки 1995 Балансовая принадлежность ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

Техническая характеристика ТП

Наименование	Тип	Характеристика		Кол - во, шт	Примечание
		напряжение, кВ	ток, А		
Разъединитель	РЛНД-10	10	10	1	
Выключатель В.Н.	-				
Предохранители В.Н	ПК-5			3	
Разрядники В.Н.	РВО-10			1	
Разрядники Н.Н.	-				
Изоляторы опорные					
Изоляторы проходные					
Трансформаторы тока	-				
Счетчик, кВт	Меркурий- 230 АМ 100А			1	
Счетчик, кВАр	-				

Рубильники (автоматы)

Наименование присоединения	Тип	Ном. Ток А	Уставка эл.магнитного расцепителя	Уставка теплового расцепителя	Ток плавкой вставки	Наличие защиты от однофазн КЗ (защита нулевой последоват)
Главный рубильник (автомат)		250			250	
фидер 1	ВА-101-3	50	500	150		
фидер 2	ВА-101-3	50	500	150		
фидер 3						
фидер 4						
фидер 5						
фидер 6						

III. Трансформатор 1366429
(инвентарный номер)

(инвентарный номер)

Место установки

МТП-527

(оперативное наименование электроустановки, № ТП)

Дата ввода в эксплуатацию 27.10.1995

Тип трансформатора ТМ-40/10-У1

Завод-изготовитель

Ном. мощность 40 кВА Их.х. 2,15 % Ек 1,66 %.

Схема и группа соединения обмоток У/У_Н - 0

Габаритные размеры:		Сведения о трансформаторе						Сведения о капитальных ремонтах трансформатора			
		Уном. обмотки , кВ		Ином. обмотки, А		потери, кВт		дата ремонта	характер ремонта	№ акта	Ф.И.О., должность, подпись лица внесшего сведения
высота 1250 мм.		В.Н.	Н.Н.	В.Н.	Н.Н.	Х.Х.	К.З.				
ширина 5600мм.											
длина 10950 мм.		10	0,4			0,16					
Установочные											
размеры между катками:											
ширина мм.											
длина мм.											
Масса:											
полная кг.											
масла кг.											
выемной части кг.											
Наличие трансформаторного											
фильтра:											
Положение переключателя											
Дата	Положение										
Другие сведения:											