

"Заявитель"

Директор

ООО ГК "Ростнефть"

И.К. Кургузов

2026г.

"ИВС"

Директор филиала ПАО "Газпром"

газораспределение Уфа

А.З. Якубов

2026г.

"Сетевая организация"


Гл. инженер АО "ОЭС"

И.Г. Тухбатуллин

2026г.

Приложение №2 к акту
об осуществлении
технологического
присоединении

Внешняя однолинейная схема электроснабжения АЗС,
расположенной по адресу: РБ, г. Октябрьский,
ул. Космонавтов, соор. 62

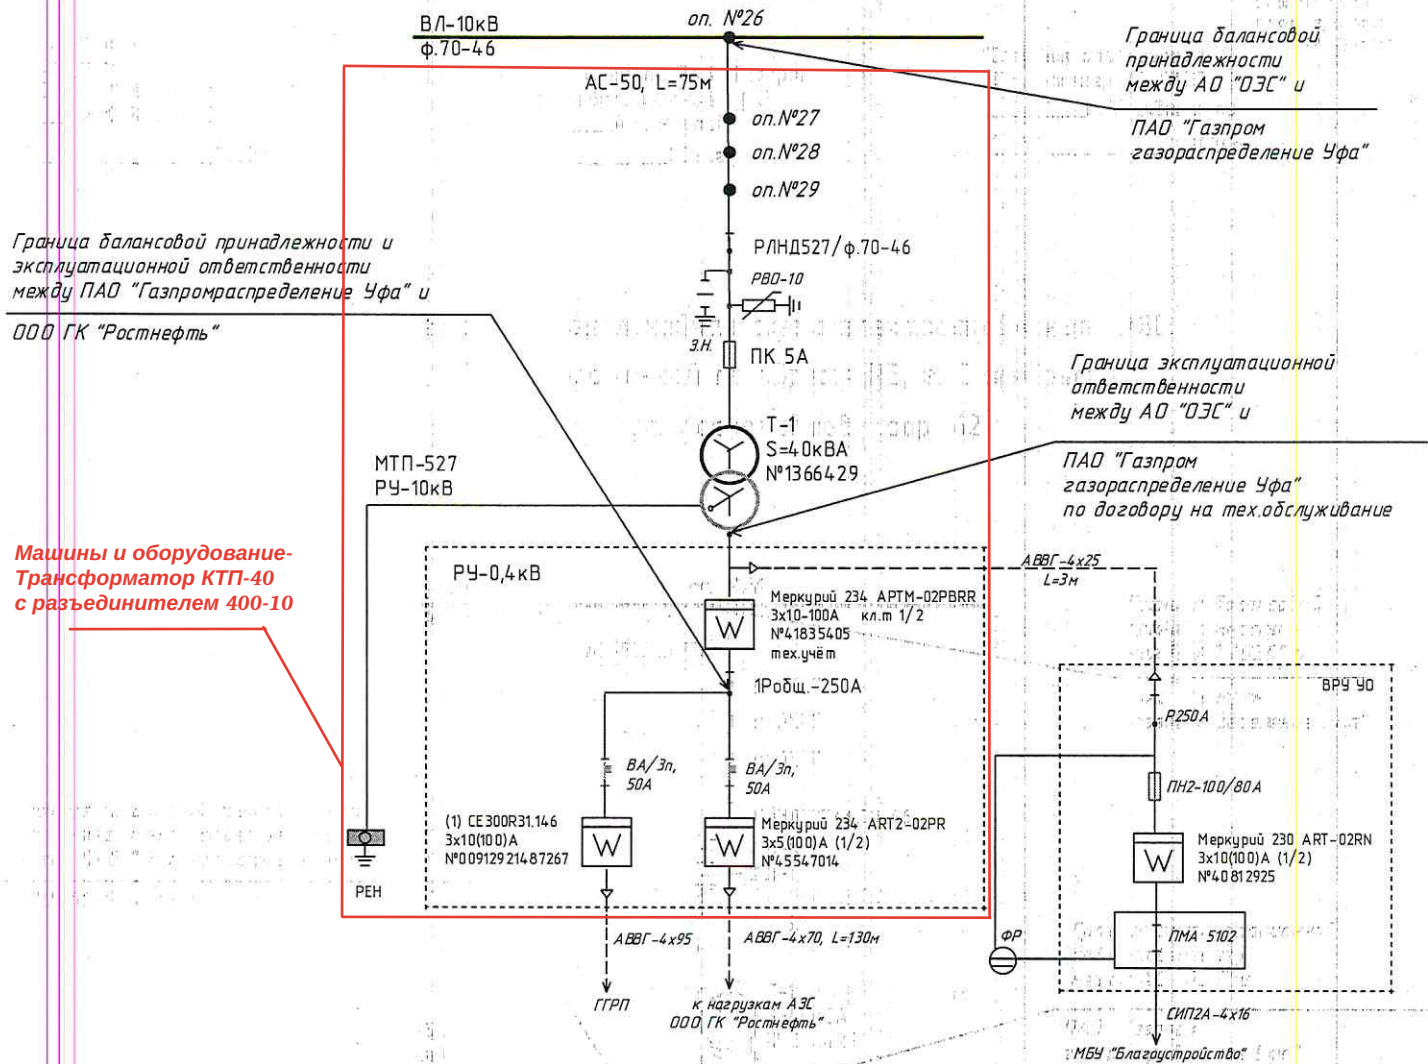

Ответственный за электрохозяйство заявителя:

Схему проверил начальник ПТО АО "ОЭС":

Схему проверил электромонтер СС АО "ОЭС":

Схему согласовал начальник ОДС АО "ОЭС":

Схему чертил начальник ПСГ АО ОЭС:

Е.Л. Мазоватов

Т.Н. Усманов

Д.К. Фаррахов

Т.А. Фомина

к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

N30

от "03" апреля 2026г.

Настоящий акт составлен Акционерным обществом «Октябрьские электрические сети», именуемым
(полное наименование сетевой организации)
в дальнейшем сетевой организацией, в лице Генерального директора Гайсина Рината Мугалимовича,
(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)
действующего на основании Устава
(устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа»,
(полное наименование ИВС)
именуемым в дальнейшем иной владельцем сети (ИВС), в лице директора Якупова А.З.,
(ф.и.о. лица - представителя ИВС)
действующего на основании Устава
(устава, доверенности, иных документов)
со второй стороны и ООО ГК «Ростнефть»,
(полное наименование заявителя)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице директора Кургузова И.К., тел. 89173448006
(ф.и.о. лица - представителя заявителя)
действующего на основании Устава
(устава, доверенности, иных документов)

с третьей стороны, вместе именуемые Сторонами.
Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям №117-2022 от 11.03.2022г.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу:
Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, ул. Космонавтов, соор. 62.

Акт о выполнении технических условий №117/ТПиКЛ от 05.04.22г.

Дата фактического присоединения

Акт об осуществлении технологического присоединения №164 от 26.11.2025г.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 25,0кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) - кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность - кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов - кВА.

Категория надежности электроснабжения: I категория надежности - кВт

II категория надежности - кВт

III категория надежности - 25,0кВт

2. Перечень точек присоединения:

N	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности ($\text{tg } \varphi$)
	ф.70-46 оп. №26 ВЛ-10кВ	Контакты в месте присоединения ВА к нижним контактам рубильника 1Робщ. (в МТП-527 РУ-0,4кВ)	0,4	25,0		0,35
В том числе опосредованно присоединенные						

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
Между АО «ОЭС» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	
Контакты в месте присоединения проводов на оп. №26 к проводам ВЛ-10кВ	Контакты в месте присоединения ошиновки 0,4кВ к шпилькам 0,4кВ Т1
Между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и ООО ГК «Ростнефть»	
Контакты в месте присоединения ВА к нижним контактам рубильника 1Робщ. (в МТП-527 РУ-0,4кВ)	Контакты в месте присоединения ВА к нижним контактам рубильника 1Робщ. (в МТП-527 РУ-0,4кВ)

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ф. 70-46, ВЛ-10кВ, оп. №26	ВА/3п-50А, прибор учёта, АВВГ-4х70 L=130м
Наименование электроустановки (оборудования) ИВС – «Газпром газораспределение Уфа»	
3АС-50, L=75м, оп. 27-29, РЛНД-527/ф.70-46, РВО-10, МТП-527 РУ-10/0,4кВ	

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ф. 70-46, ВЛ-10кВ, оп. №26, 3АС-50, L=75м, оп. 27-29, РЛНД-527/ф.70-46, РВО-10, МТП-527 РУ-10кВ	ВА/3п-50А, прибор учёта, АВВГ-4х70 L=130м
Наименование электроустановки (оборудования) ИВС – «Газпром газораспределение Уфа»	
МТП-527 РУ-0,4кВ	

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: **ПК-5А, ВА/3п-50А**
(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания: **не предусмотрен**

7. Прочие сведения:

7.1. «Акт организации коммерческого учета» приложение № 1 к Акту об осуществлении технологического присоединения.

7.2. Ответственность за контактное соединение в точке(точках) присоединения **между АО «ОЭС» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» несет АО «ОЭС»; между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и ООО ГК «Ростнефть» несёт ПАО «Газпром газораспределение Уфа»**

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Прочее: однолинейная схема прилагается

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон
государственная органи

гевая организация



(ПОДПИСЬ)

ШКОЛЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТУЙМАЗЫ

Организационно-методический отдел

ОМДНОВИ
НАВ ЧЕЛНО
СОРБОВИ

(ПОДПИСЬ)

ИНН 0278

Заявитель: _____
(подпись)
«___» _____ 20__ г.

(ПОДПИСЬ)

/Кургузов И.К./

(Ф.И.О.)

2026г.

ant